



Adresovatelný systém

Schéma zapojení

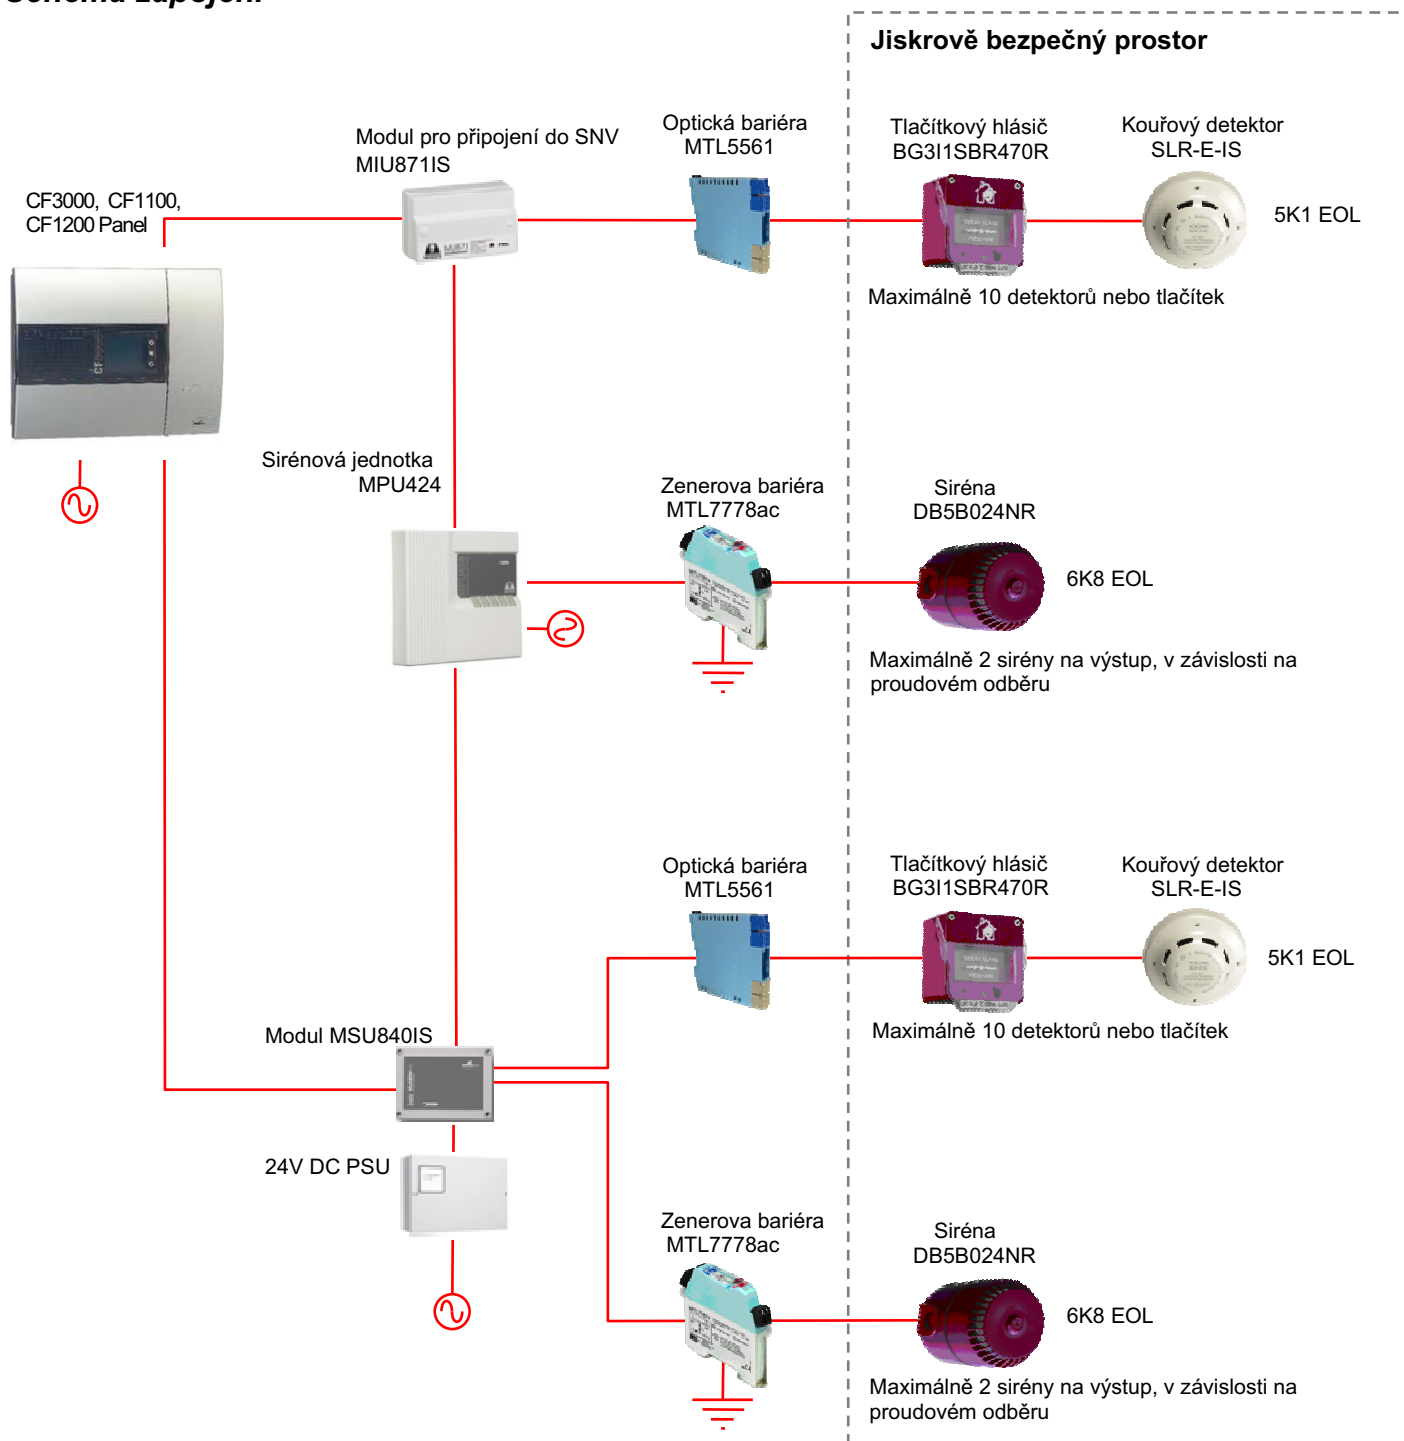


Schémat zapojení

MIU871IS

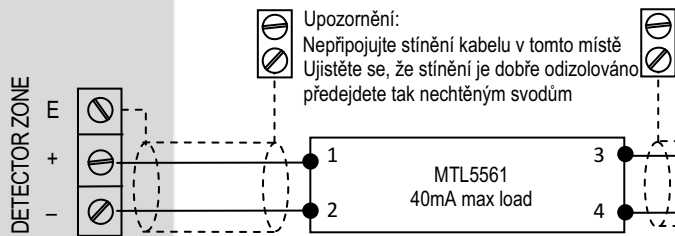


Chráněná oblast

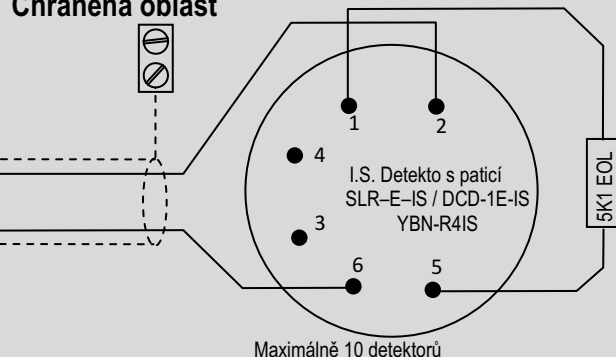


CSC354/MPU424


Adresovatelná ústředna EPS
Sírénová jednotka CSC354 / MPU424

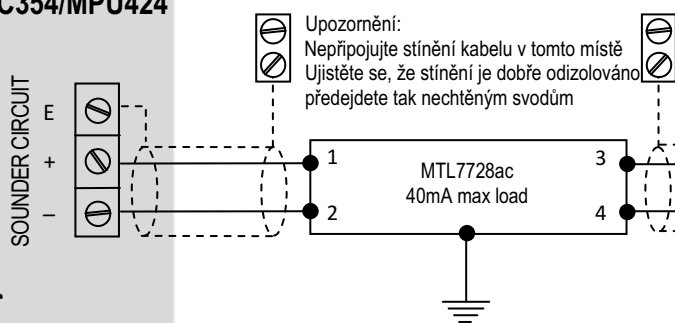

Sírénová jednotka
potřebuje napájení
230V AC

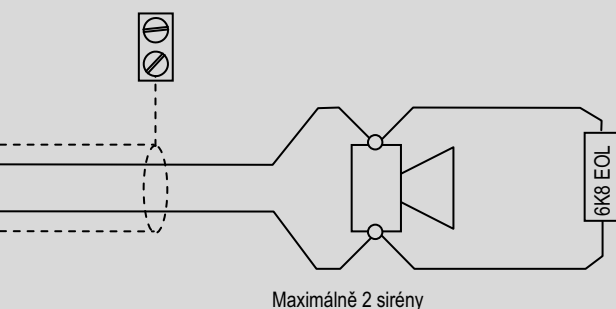


MSU840IS

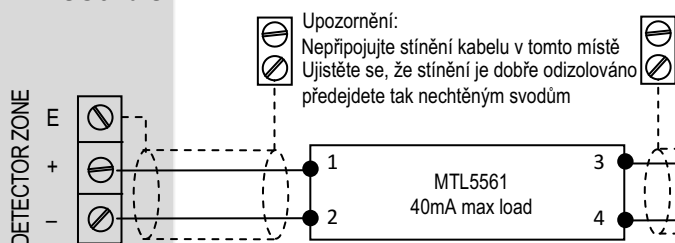


MSU 840IS
potřebuje napájení
24V DC a připojení
poruchového relé

Chráněná oblast

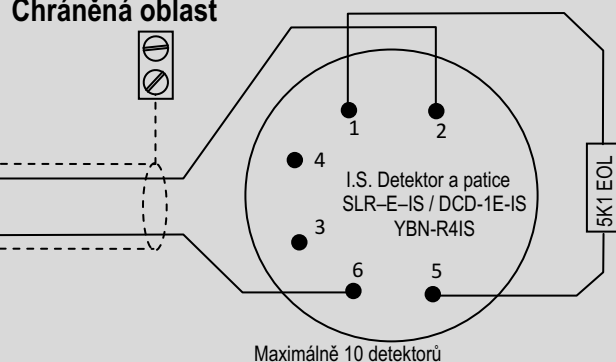

MSU840IS

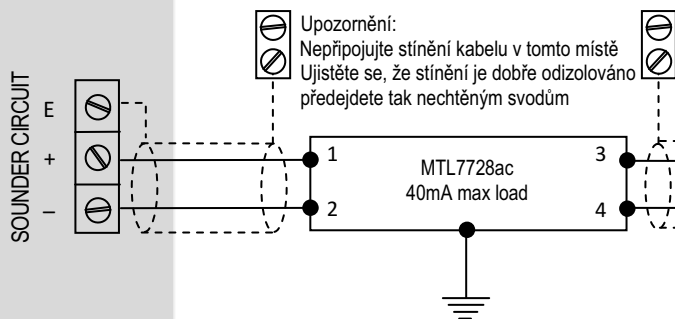

Maximálně 2 sirény