




Asistenční systém pro WC

Montážní a uživatelský manuál

Obsah sady

Sada obsahuje veškeré potřebné prvky pro úspěšnou instalaci a zprovoznění nouzového hlášení z WC nebo jiných prostor, kde je toto zařízení vyžadováno (bez kabeláže)

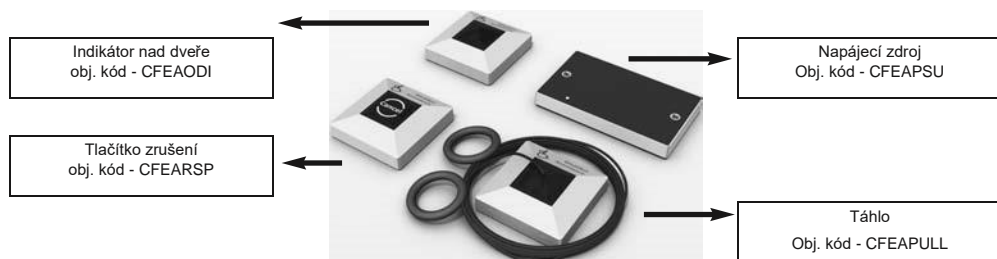

Zapojení 230V

Zařízení musí být připojeno k síti NN kabelem minimálně 3Jx1,5 v souladu s platnými ČSN. Jistič max. 10A musí být zřetelně označen popisem.

Zapojení nízkonapěťové části

Vždy oddělte nízkonapěťové kabely od napájecích.


Pro propojení částí systému se používá stíněný kabel, 2 žíly minimálně 0.5 mm (Například SYKFY 1x2x0,5)



Jednotky, určené k montáži na zeď, musí být vybaveny příslušnou montážní krabicí.

Montáž

Nouzový systém přivolání obsluhy musí být namontován v souladu s platnými normami v ČR. Systém se zapojí dle schématu na obrázku níže.

| OUT | IN |
|---------------------|---------------------|
| PSU 12V zdroj | Indikátor nad dveře |
| Indikátor nad dveře | Tlačítko |
| Tlačítko | Táhlo |

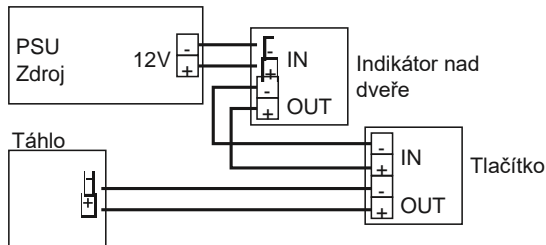

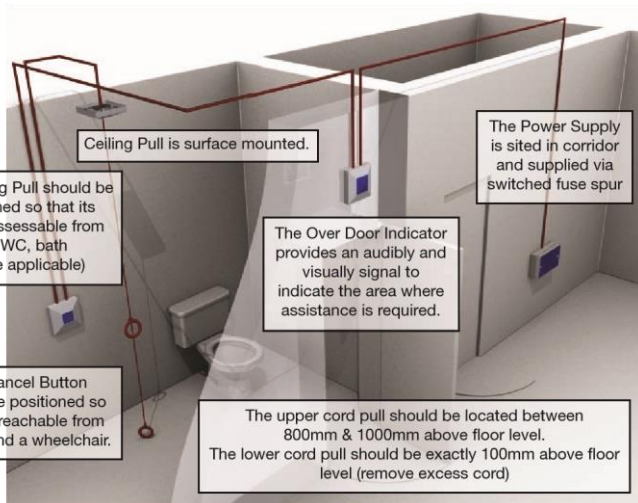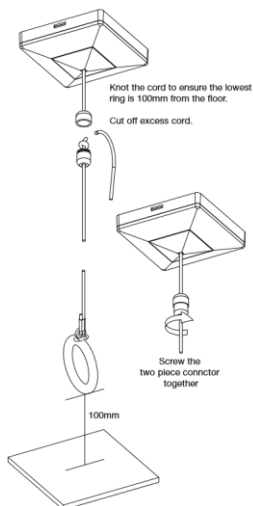

Všechny komponenty systému jsou navrženy tak, aby byly umístěny v interiéru a umístěny na místech, kde jsou snadno přístupné pro uživatele. Prostředí by mělo být čisté a suché, úroveň hluku a světla umožňuje vidět a slyšet stav všech indikátorů a sirén zařízení.

V době návrhu by měla být také zohledněna jakákoli pravděpodobnost neoprávněné manipulace nebo vandalizmu.

Provoz

- Normální stav Na zdroji napětí svítí zelená LED.
 Vyhlášení tísně Zatáhněte za táhlo, rozsvítí se LED na táhle, resetovacím tlačítkem a indikátoru nad dveřmi. Také se spustí interní bzučák.
 Reset tísně Stiskněte resetovací tlačítko.

Údržba

- Týdenní Desky čistěte neabrazivním čisticím hadříkem a saponátem, nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo čističe na bázi rozpouštědel.
 Měsíční Otestujte funkci systému vyvoláním tísně a jejím resetováním.

Distributor:
 AVALON s.r.o.

Rokycanova 18
 130 00
 Praha 3
 www.avalon.cz